


Lea atentamente estas instrucciones




t_a (-30°C a +50°C)*

IP OPT.	IP ELEC.	IK	IK VIDRIO
65/66*	65/66*	09*	08*





~120-277V* / ~220-240V* /
~202-254V* / ~208 - 277V*
50/60 Hz

*NOTA: Validar valores de
tensión, clasificación eléctrica,
temperatura, IK e IP en la
etiqueta de la luminaria



La distancia mínima a los
objetos iluminados por esta
referencia es de 1 metro.



"La fuente de luz de esta
luminaria debe reemplazarse
únicamente por el fabricante, su
servicio técnico o persona
cualificada equivalente"

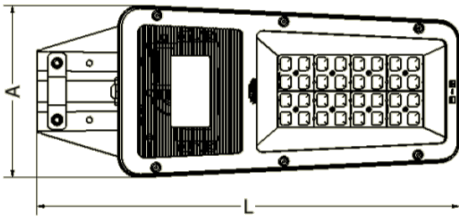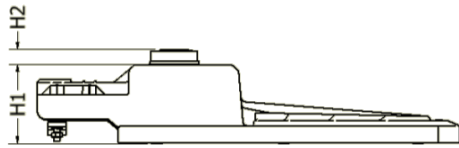

	L (mm)	A (mm)	H (mm)	H2 (mm)	Kg. Max	m^2 → ■
OMEGA I	396	130	95	20	1.8	0,024
OMEGA I PLUS	542	130	103	20	3.16	0,029
OMEGA II	588	239	131	20	5,9	0,038
OMEGA III	697	310	111	20	9	0,042



	Ø(mm) BRAZO MIN - MAX		ALTURA MAX. MONTAJE
OMEGA I	33,4	48,3	8m
OMEGA I PLUS	33,4	48,3	8 m
OMEGA II	33,4	60,3	10m
OMEGA III	48,3	60,3	12m

Posición normal de funcionamiento
La instalación, operación y mantenimiento
debe ser con personal calificado

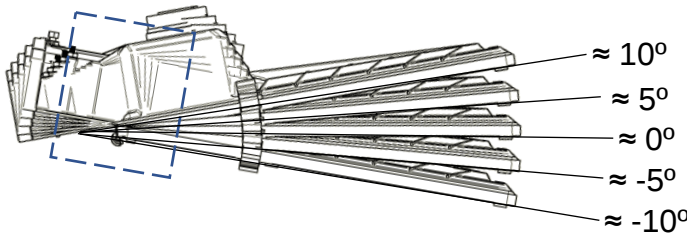



Luminaria con escalones para
inclinación de -10° a 10°
Posicione de acuerdo a la aplicación

OMEGA I / I PLUS

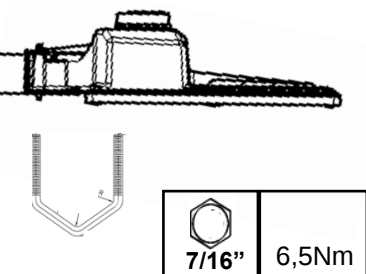





Fijar a brazo, mediante Grapa y Tuerca.
(Nota: percatarse de que los cables de
alimentación salgan del interior del brazo)

OMEGA I

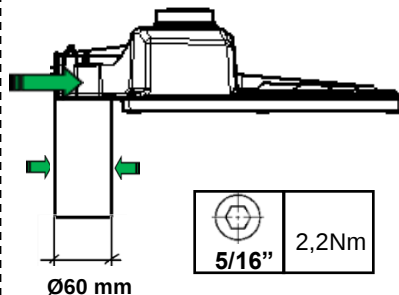


Luminaria para instalar en poste de ø2".
Instale la luminaria en poste mediante
los prisioneros Allen Ø 5/16" .

OMEGA II / III

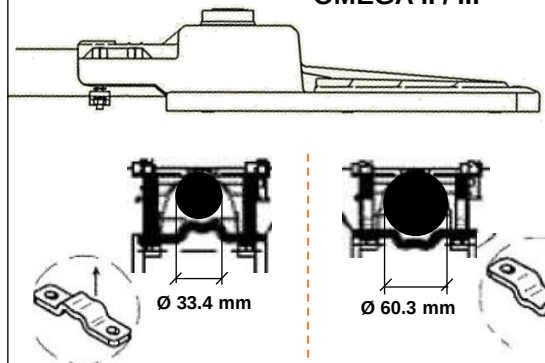




0,5Nm

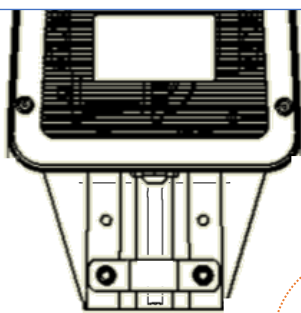

L1
L2/N




Opcional conectores rápidos



ADVERTENCIA

PARA CONSERVAR LA GARANTIA DE ESTA LUMINARIA FAVOR NO REALIZAR NINGUNA MANIPULACION EN SUS CONEXIONES ELECTRICAS INTERNAS.

Opcional Fijación con Soporte

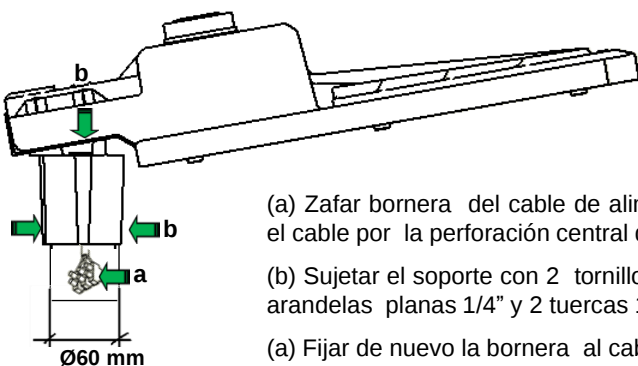


(a) Zafar bornera del cable de alimentación e introducir el cable por la perforación central del soporte.

(b) Sujetar el soporte con 2 tornillos 1/4" x 1" CH inox., 2 arandelas planas 1/4" y 2 tuercas 1/4"

(a) Fijar de nuevo la bornera al cable de alimentación



Sistema anti hurto* en brazo opcional

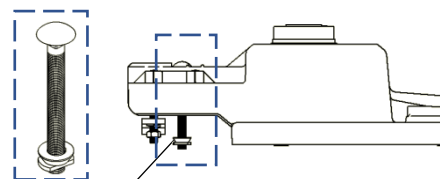

Sistema anti-hurto Brazo
*Tornillo Carriaje + tuerca fusible

Opción Base Fotocontrol

1. Verificar compatibilidad del accesorio con la respectiva Base fotocontrol.
2. Introducir el accesorio en la base con firmeza.
3. Hacer un esfuerzo adicional hacia abajo asegurándose que el accesorio este completamente acoplado para que el empaque haga presión sobre la base.
4. Inmediatamente realizar el giro a la derecha para anclar el accesorio para efectos de que no se salga con el funcionamiento de la misma y así garantizar el correcto funcionamiento y hermeticidad.

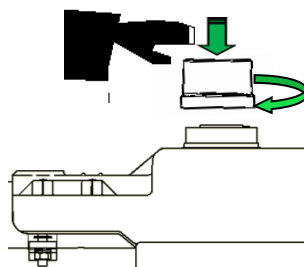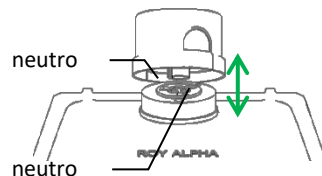

No acceder al interior del sistema óptico; evite anular la garantía.

"La cubierta de cristal está compuesta por un cristal de gran resistencia ante el impacto"

PRECAUCION: Los elementos y accesorios que se utilicen en la base fotocontrol o montaje, deben cumplir con grado de hermeticidad igual o superior declarado en la luminaria.

Instrucciones de instalación

Las instrucciones de montaje están incluidas en el empaque de cada luminaria y deben ser seguidas estrictamente.

Esta luminaria cumple los requerimientos de la RETILAP, NTC2230, IEC 60598-1 y 2-3.

Ha sido diseñada, fabricada y probada, como un producto con tecnología de punta según el sistema de gestión de calidad

*NOTA: Luminaria para uso normal, para ser usada en condiciones severas de uso, favor contactar a fábrica para requerimientos especiales. EL CUMPLIMIENTO PARCIAL O INADECUADO DE LA OPERACIÓN EXIME AL FABRICANTE DE GARANTIA SOBRE IP.

ROY ALPHA S.A.

YUMBO: Fábrica y Planta Principal Cl. 15 N° 32-598 Zona Industrial

PBX: (572) 666-8888 **Fax:** (572) 6668999 **A.A:** 1515 Cali.

<https://www.royalpha.com/>

